1410
サニーポエム

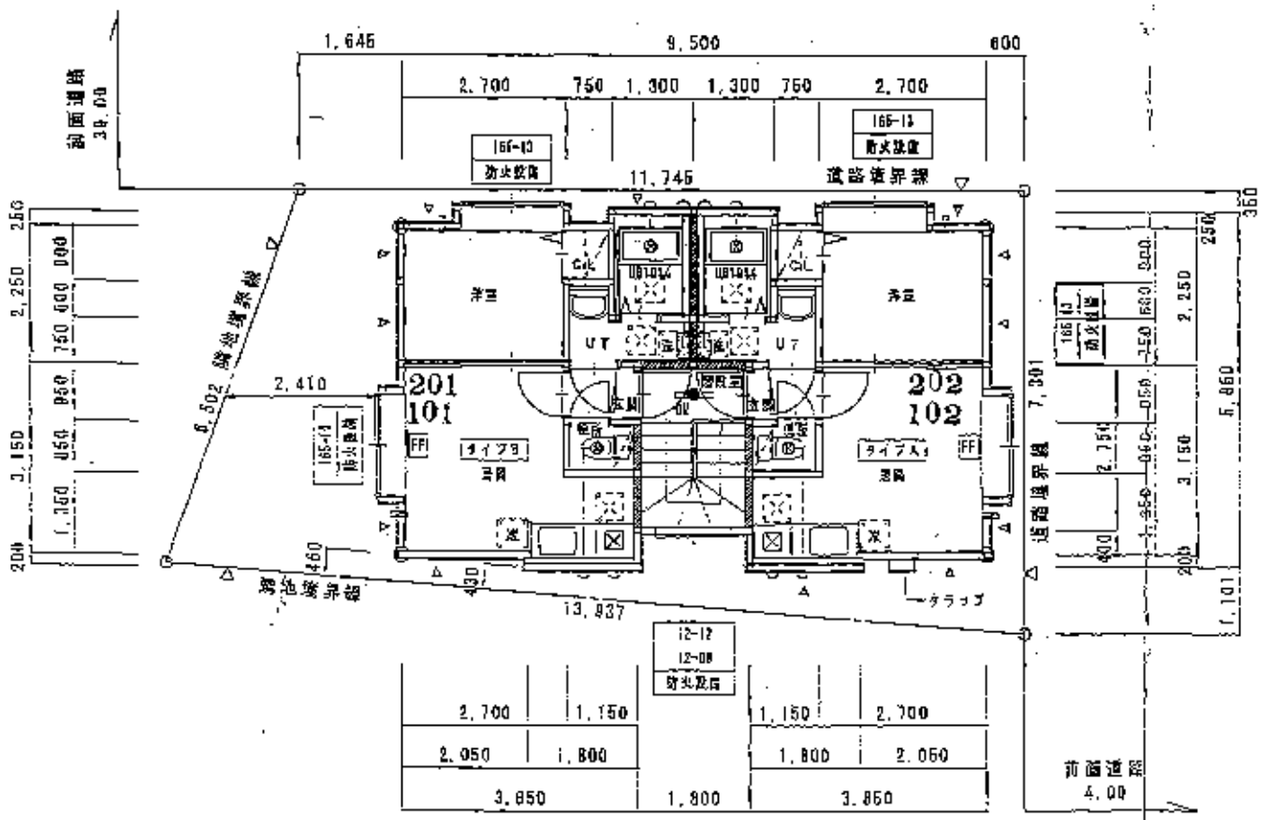

	室名・床面積（㎡）		必要面積（㎡）	有効面積（㎡）	採光補正係数 0.7H×D−L/7
タイプA	居間 10.42	採光	10.42 / 7 = 1.49	1.7×1.3×3.0 = 6.63	4.20/2.16×6−1.4 = 10.32 = 3.4
		換気	10.42 /20 = 0.52	1.7×1/2×1.3 = 1.10	
		排煙	10.42 /50 = 0.21	1.7×1/2×0.5 = 0.43	
	洋室 6.08	採光	6.08 / 7 = 0.87	1.7×1.3×3.0 = 6.63	採光上有効となる後退距離 > 1.0m = 3.0
		換気	6.08 /20 = 0.30	1.7×1/2×1.3 = 1.10	
		排煙	6.08 /50 = 0.12	1.7×1/2×0.5 = 0.43	
タイプB	居間 10.42	採光	10.42 / 7 = 1.49	1.7×1.3×3.0 = 6.63	2.41/2.16×6−1.4 = 5.33 = 3.0
		換気	10.42 /20 = 0.52	1.7×1/2×1.3 = 1.10	
		排煙	10.42 /50 = 0.21	1.7×1/2×0.5 = 0.43	
	洋室 6.08	採光	6.08 / 7 = 0.87	1.7×1.3×3.0 = 6.63	採光上有効となる後退距離 > 7.0m = 3.0
		換気	6.08 /20 = 0.30	1.7×1/2×1.3 = 1.10	
		排煙	6.08 /50 = 0.12	1.7×1/2×0.5 = 0.43	
居室面積合計	33.00 ㎡	[各タイプ 1戸]			

第2種住居地域　(9.50×5.85)−(1.45×0.25×2)−(2.05×0.20×2)−1.44×0.80　= 51.95 ㎡

□開放廊下部分　1.10×2.35　= 4.85 ㎡

□住戸部分　51.95−4.95　= 47.00 ㎡

※適合示号１２８２号を満たす

△：防火 56×105 ﾚﾝｶﾞﾗｽ　(倍率 2.0)

道路境界線　：非堅　建築確認：建告第１８２７号
耐火構造：建告第１３５８号
両面ＰＢ＋12.5二重張　GW24kg t100充填

：非堅　(ＰＢ＋(12.5二重張)＋(防火サイディング t12)＋ＰＢ＋12.5張)　GW24kg t100充填

間仕切壁　mm　巾木：７９８mm
窓枠：２２６mm
敷土：２０３mm

※間仕切は小屋裏（通気層）まで隙間無く施工する構造とする。

◎　流し台 105×105
ガス設置場所等ＦＦ式　給排気ダクトφ100 RW t30焼き
レンジフード　排気ダクトφ100 RW t30焼き　外部ステンレスセルフード
浴室換気扇　排気ダクトφ100　外部ステンレスセルフード
天井点検口 (460×460)
排気口 (φ100)　内部樹脂製　外部ステンレスセルフード
非常用照明 XI-FS5L 40Y 30W　(バッテリー内蔵)

1級建築士事務所
太平洋ホーム株式会社

建築士事務所　小林　英雄
1級建築士　(大臣) 3 1 [illegible] 号
1級建築士事務所　(有)[illegible]第６１６８号

DATE　2006.04

PROJECT　(仮称)厚別中央５－５ＭＳ新築工事

DRAFT NAME　2階平面図

SCALE　1:100

NO.　A-5